

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия
г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15, тел. 8(81431)4-31-33 факс 8(81431)4-31-33, тел. доверия 79-99-99, E-
mail: gpnssegezha10@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г. Сегежа 10:00 24.06.2021 г.
(место составления акта) (время составления акта) (дата составления акта)

Акт проверки

органа государственной власти (местного самоуправления).

№ 8-ОВ

По адресу/адресам:

Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9 А, (территория населенного
пункта г. Сегежа)
(место проведения проверки)

На основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

Маркова Руслана Викторовича
(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

8-ОВ от 08.06.2020 г.
(№ и дата распоряжения)

была проведена

внеплановая
(плановая, внеплановая)

выездная
(документарная/выездная)

проверка в отношении:

Территории населенного пункта г. Сегежа, здания администрации по адресу: г. Сегежа ул.
Ленина д. 9А, Администрации Сегежского муниципального района, ИНН 1006002126
(полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование органа власти (местного самоуправления))

Даты и время проведения проверки:

17 июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
18 июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
24 июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/8 часов

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении
выездной проверки

ознакомлен(а) в 14 час. 00 мин. 17.06.2021 г.

Гусева Марина Леонидовна Глава администрации Сегежского муниципального района

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных
лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при
проведении проверки)

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Старший дознаватель ОНДиПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия Сазанович Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава Администрации Сегежского муниципального района Гусева Марина Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
Территория поселения			
1	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории поселения. (Не исправен гидрант №10-ул. Лесная, №23- ул. Ленина д. 3, №61-ул. Мира д. 10, №25-ул. Антикайнена д. 12)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна
2	Пожарный водоем на ул.Птицефабрика д.25 находится в неисправном состоянии.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна

3	<p>Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы или другие предупреждающие мероприятия, распространение огня при природных пожарах.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.</p>	<p>Администрация Сеgezского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
4	<p>Территория населенного пункта не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения. В районе улиц Ригоева, Анохина, Каменистая, Озерная, Выгозерская набережная, Гористая отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>	<p>Администрация Сеgezского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>

5	<p>На территории поселения направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ул. Боровая, ул. Лейгубская, ул. Гористая, ул. Нагорная, ул. Птицефабрика).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48 «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения».</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
6	<p>Территория населенного пункта не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения. В районе улиц Первомайская, Приозерная, Речная, Привокзальная, Линдозерская, Озерная, Выгозерская набережная, Разъезжая не обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоемов.</p>	<p>Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; ст. 68. На территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
7	<p>Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений составляют менее 30 метров. (ул. Гористая, ул. Линдозерская, ул. Выгозерская Набережная)</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, 63; СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п. 4.14. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>

8	<p>Устроены свалки горючих отходов в районе ул. Калинина - ул. Щербакова, ул. Лесная (СОШ № 1, детский сад № 4, территория парка культуры), ул. Лесокультурная, ул. Анохина, ул. Линдозерская, ул. Спиридонова.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
<p>Административное здание</p>			
9	<p>Руководитель организации не обеспечил на дверях лестничных клеток наличие приспособлений для самозакрывания.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
10	<p>Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 5 -В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее — объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. ГОСТ 12.2.143-2002</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>

11	<p>Помещение, где расположено серверное оборудование, не отделено от помещений иного административно-бытового назначения противопожарной преградой в соответствии с требованиями</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 - п. 4.2. При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
12	<p>На 3 этаже здания отсутствует искусственное проветривание коридора в соответствии с требованиями. (Установлена глухая перегородка)</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, ст. 6; СП 7.13130.2013 п. 8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
13	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>
Гаражные боксы			
14	<p>Гаражные боксы (ул. Партизанская, ул. Мира) не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2,</p>	<p>Администрация Сегежского муниципального района, Гусева Марина Леонидовна</p>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01

E-mail: emergcomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,

E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Беломорскому и Сегежскому районам**

Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15,
тел./факс (81431) 4-31-33, тел. Доверия 79-99-99

E-mail: gpnsegezha@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

органа местного самоуправления

от 08 июня 2021 года № 8-ОВ

1. Провести проверку в отношении:

территории населенного пункта г.Сегежа, Администрации Сегежского муниципального
района, ИНН 1006002126

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:

юридический адрес: Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Ленина, д. 9А, фактический адрес:
Республика Карелия, г.Сегежа, ул.Ленина, д. 9А, территория населенного пункта.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:

начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и
Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Маркова Руслана Викторовича;

Сазановича Сергея Владимировича - старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Карелия;

Елисеева Петра Олеговича - инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Беломорскому и Сегежскому районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

117

настоящая проверка проводится с целью:

контроля исполнения предписания от 29 мая 2020 года № 5-ОВ/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности сроки устранения которого истекли 30 апреля 2021 года.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

✓ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 10 июня 2021 г.

Проверку окончить не позднее 08 июля 2021 г.

(указывается дата начала и окончания проверки)

9. Правовые основания проведения проверки:

статья 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

статьи 6, 6.1, 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 62, 63, 68;

Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.19;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 3, 7, 16, 17.1, 20, 23, 36, 39, 55, 61, 70, 72, 78, 80, 468, 474;

СП 4.13130.2013 п. 4.2, 4.14., СП 1.13130.2009 п.4.2.7, СП 5.13130.2009 1.2, прил.А, таб. А.3 п.25

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- рассмотрение документов юридического лица - (10.06.2021-08.07.2021);

- обследование объектов защиты и территорий - (10.06.2021-08.07.2021).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (зарегистрирован в Минюсте России 13.01.2017 г. N 45228).


(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых органом местного самоуправления необходимо для достижения целей проведения и задач проведения проверки:

- документы, отражающие деятельность по выполнению первичных мер пожарной безопасности;
- акты проверок работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водопровода проверяемого объекта защиты;
- техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты.

Начальник ОНД и ПР по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Р.В. Марков

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

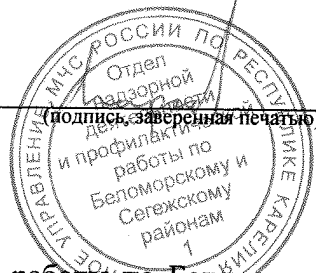

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Марков Руслан Викторович, (81431) 4-31-33, e-mail: gpnsegezha@mail.ru

О проведении проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомлен(о):

лично, Гусева М.А. глава Администрации с/п/р
(указывается форма уведомления: для плановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом (с подтверждением получения копии распоряжения);

для внеплановой проверки: лично, заказным письмом, под входящий номер, факсом, телефонограммой, фамилия, инициалы уведомителя)

«11» часов «00» минут «8» июля 2021 г.

[Signature]
(подпись уведомителя, либо личная подпись получателя)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Гусева Марина Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, органа местного самоуправления, ознакомленного с распоряжением)

«14» часов «00» минут «14» июля 2021 г.

[Signature]

124
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Беломорскому и Сегежскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Карелия**

г. Сегежа, ул. Гражданская, д. 15, тел. 8(81431)4-31-33 факс 8(81431)4-31-33, тел. доверия 79-99-
99, E-mail: gpnsegezha10@mail.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 8- ОВ / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Администрации Сегежского муниципального района, ИНН 1006002126

(полное наименование органа государственной власти (местного самоуправления))

в лице Гусевой Марины Леонидовны

**во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Беломорского и Сегежского районов по пожарному надзору**
(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 17.06.2021 г. до 24.06.2021 г.

проведена

внеплановая

проверка

плановая/внеплановая

**старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Беломорскому и Сегежскому районам Сазановичем Сергеем Владимировичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего проверку)

**Администрации Сегежского муниципального района, ИНН 1006002126, (территория
Сегежского городского поселения, здание администрации)**

(наименование объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

расположенном(ых) по адресу(ам):

**Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9 А, (территория населенного
пункта г. Сегежа)**

(адрес объекта защиты)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,

Главой Администрации Сегежского муниципального района Гусевой Мариной Леонидовной

участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Территория поселения				
1	Не обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории поселения. (Не исправен гидрант №10-ул. Лесная, №23- ул. Ленина д. 3, №61-ул. Мира д. 10, №25-ул. Антикайнена д. 12)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	30.03.2022	
2	Пожарный водоем на ул.Птицефабрика д.25 находится в неисправном состоянии.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	30.03.2022	
3	Не созданы защитные противопожарные минерализованные полосы или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 74. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.	30.03.2022	

<p>4</p>	<p>Территория населенного пункта не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения. В районе улиц Ригоева, Анохина, Каменистая, Озерная, Выгозерская набережная, Гористая отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 62, п. 1, 4, 5, ст. 68. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Федеральный закон "О пожарной безопасности" №69-ФЗ от 21.12.1994 г. ст.19. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".</p>	<p>30.03.2022</p>
<p>5</p>	<p>На территории поселения направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ул. Боровая, ул. Лейгубская, ул. Гористая, ул. Нагорная, ул. Птицефабрика).</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48 «Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения».</p>	<p>30.03.2022</p>

6	<p>Территория населенного пункта не обеспечена нормативным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения. В районе улиц Первомайская, Приозерная, Речная, Привокзальная, Озерная, Линдозерская, Выгозерская, Разъезжая не обустроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12x12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды у естественных водоемов.</p>	<p>Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 63 Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; ст. 68. На территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 75. Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.</p>	30.03.2022	
7	<p>Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений составляют менее 30 метров. (ул. Гористая, ул. Линдозерская, ул. Выгозерская Набережная)</p>	<p>Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, 63; СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 4.14. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.</p>	30.03.2022	
8	<p>Устроены свалки горючих отходов в районе ул. Калинина - ул. Щербакова, ул. Лесная (СОШ № 1, детский сад № 4, территория парка культуры), ул. Лесокультурная, ул. Анохина, ул. Линдозерская, ул. Спиридонова.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 67. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.</p>	30.03.2022	
Административное здание				
9	<p>Руководитель организации не обеспечил на дверях лестничных клеток наличие приспособлений для самозакрывания.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p>	30.03.2022	

10	Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 5 -В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее — объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. ГОСТ 12.2.143-2002	30.03.2022	
11	Помещение, где расположено серверное оборудование, не отделено от помещений иного административно-бытового назначения противопожарной преградой в соответствии с требованиями	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 - п. 4.2. При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.	30.03.2022	
12	На 3 этаже здания отсутствует искусственное проветривание коридора в соответствии с требованиями. (Установлена глухая перегородка)	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 4, ст. 6; СП 7.13130.2013 п. 8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.	30.03.2022	
13	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	30.03.2022	
Гаражные боксы				
14	Гаражные боксы (ул. Партизанская, ул. Мира) не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2,	30.03.2022	
15	Гаражные боксы (ул. Партизанская, ул. Мира) не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.4, ст.6; СП 486.1311500.2020, п. 4.1, п. 4.4 (СП 5.13130.2009 1.2 прил. А, табл. А.3 п. 25)	30.03.2022	

16	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях гаражных боксов обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	30.03.2022	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;


лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший дознаватель
ОНДиПР по Беломорскому и
Сегежскому районам
УНДиПР ГУ МЧС России
по Республике Карелия
Сазанович Сергей
Владимирович**

(Должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора по
пожарному надзору)

"24" июня 2021 г.

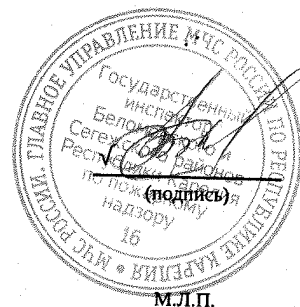

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

**Глава администрации
Сегежского муниципального
района Гусева М.Л.**

(фамилия, инициалы законного
представителя органа власти (местного
самоуправления)

"24" июня 2021 г.

✓
(подпись)